

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
 Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: ats@nt-rt.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ
 на изготовление плотногомера ДП1

Название организации: _____

Объект эксплуатации: _____

Ф.И.О. контактного лица: _____


Должность: _____

Тел./факс: _____

E-mail: _____


Исходные данные	Значение
Контролируемая среда	
Плотность среды, кг/м ³	
Диапазон температур рабочей среды, °С	
Диапазон температур окружающей среды, °С	
Тип емкости	
Объем емкости, м ³	
Высота емкости, м	
Диаметр условного прохода установочного фланца (Ду), мм	
Тип кабельного ввода (M20 / 1,5)	
Количество плотномеров ДП1, шт.	
Условное обозначение*	

* Структура условного обозначения плотногомера ДП1, см. таблицу ниже:

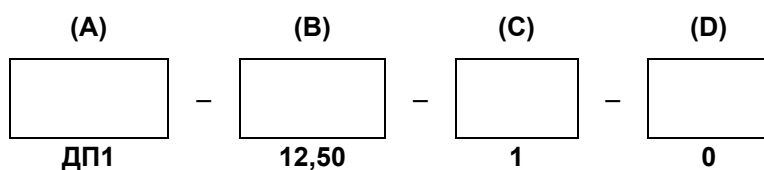

№	Наименование	Код	Значение
(A)	Базовый тип	-	ДП1 плотномер
(B)	Длина ЧЭ уровнемера, м (от 1,5 до 25 м)	-	Указать длину в метрах
(C)	Наличие местной индикации	0	Без местной индикации
		1	С местной индикацией
(D)	Наличие крышки защитной	0	Без крышек
		1	С крышкой защитной
		2	С крышкой клавиатуры

Внешний вид, схему определения длины ЧЭ и высоты установки плотномера см. на рисунке ниже.

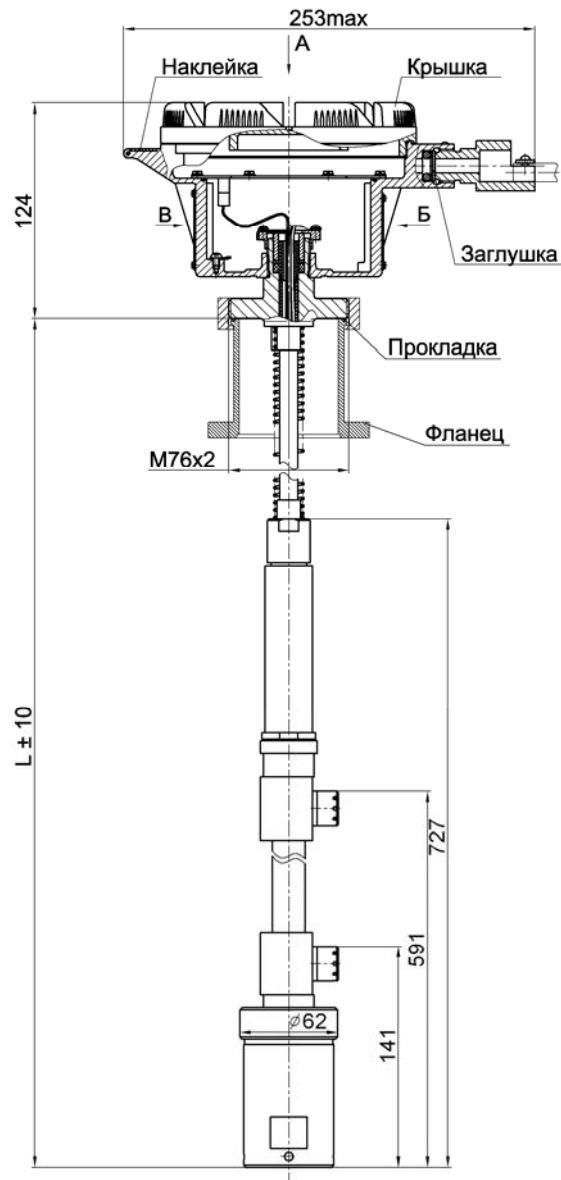

Внешний вид, схема определения длины ЧЭ и высоты установки плотномера

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: ats@nt-rt.ru